




**Презервация трансформатора 10 кВ**



**Удаление загрязнений и следов коррозии с поверхности с применением очистителя VpCI-416**

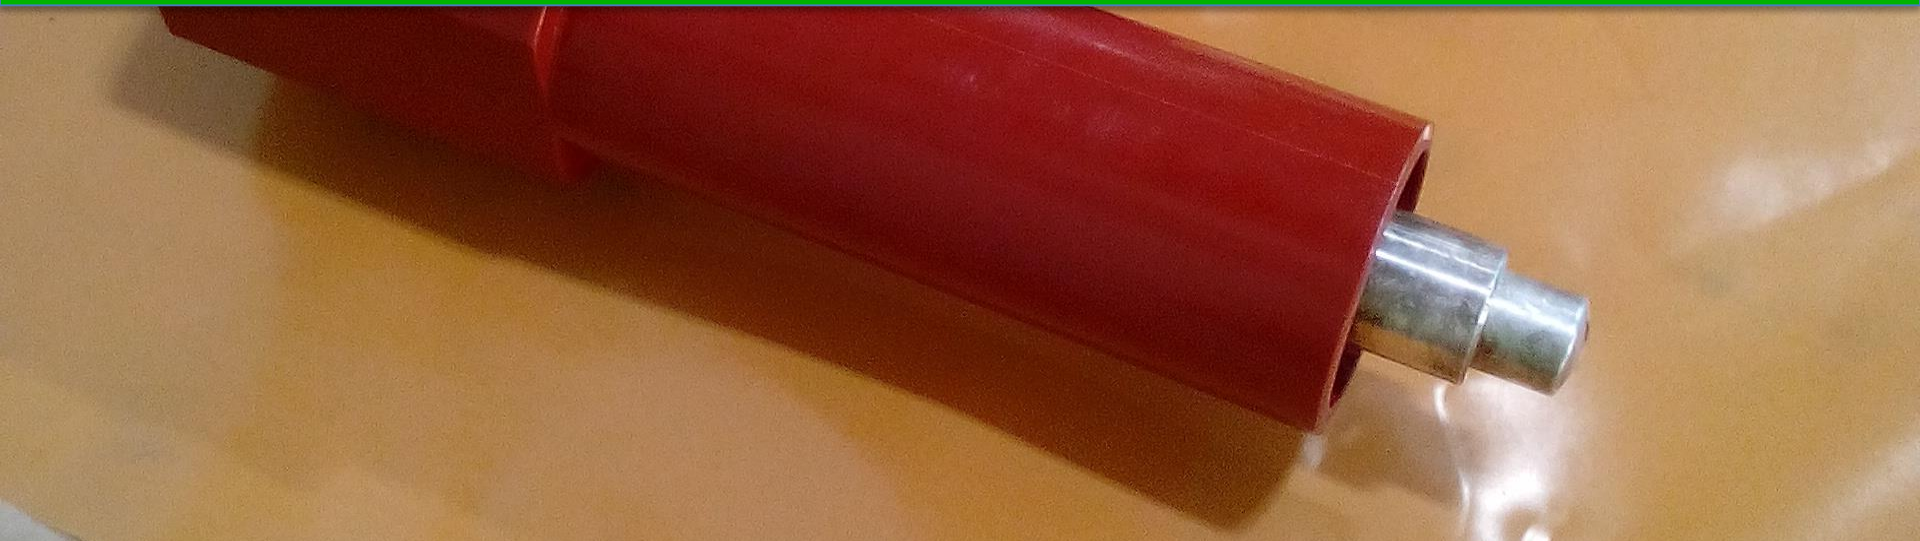

**Снятие защитной крышки для получения доступа к клеммам трансформатора. Распыление VpCI-239 на металлические контакты. VpCI-239 предназначен для очистки и защиты компонентов электроники и электрических контактов**



**Подготовка пленки MilCorr VpCl Shrink Film необходимой площади.  
Сваривание одного края пленки**



Размещение внутри двух пакетиков, содержащих гранулы десиканта и ингибитора коррозии – Desicorr VpCl либо одного пакетика десиканта Desicorr и одного пакетика с гранулами летучего ингибитора коррозии VpCl 1 MUL. Сваривание пленки по периметру



**Визуальная проверка упаковки на герметичность и термоусаживание с помощью строительного фена**



## Наклейка этикеток

